


TVIRTINU:
AB „Panevėžio energija“
Technikos direktorius


R. Kerežis

2021 m. 09 mėn. 06 d.

AKCINĖ BENDROVĖ
„PANEVŽIO ENERGIJA“

SUDERINTA:

Kėdainių raj.
Savivaldybės atstovų ir turto skyriaus
Vedėjo pavaduotojas

ALGIMANTAS GEDGAUDAS

(parašas) 2021 m. 09 mėn. 08 d.
(Vardas, Pavardė)

Temperatūrinis grafikas Kėdainių m. katilinės kolektoriuje.

Šildymo sezono

Vid. paros lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid. paros paduodama temperatūra, T1	Vid. paros grįžtama temperatūra, T2
10	65±3	41+2
9	65±3	41+2
8	65±3	41+2
7	65±3	41+2
6	65±3	41+2
5	65±3	41+2
4	65±3	41+2
3	65±3	41+2
2	65±3	41+2
1	66±3	42+2
0	68±3	42+2
-1	70±3	43+2
-2	72±3	43+2
-3	74±3	44+2
-4	76±3	44+2
-5	78±3	45+2
-6	80±3	46+2
-7	82±3	46+2
-8	84±3	47+2
-9	86±3	47+2
-10	88±3	48+2
-11	90±3	48+2
-12	92±3	48+2
-13	93±3	49+2
-14	94±3	49+2
-15	94±3	50+2
-16	94±3	50+2
-17	94±3	50+2
-18	94±3	51+2
-19	94±3	51+2
-20	94±3	51+2
-21	94±3	51+2
-22	94±3	51+2
-23	94±3	51+2

Pastabos:

- Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarių grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
- Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
- Šilumos kiekis reikalingas norminei patalpų oro temperatūrai palaikyti, kai lauko oro temperatūra mažiau nei -14 °C, užtikrinamas didinant termofikacinio vandens cirkuliaciją.
- Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž. E. Sekmokas




TVIRTINU:
AB „Panevėžio energija“
Technikos direktorius


R. Kerežis

2021 m. 09 mėn. 06 d.

AKCINĖ BENDROVĖ
„PANEVŽIO ENERGIJA“

SUDERINTA:
Kėdainių raj.
Savivaldybės atstovas


(parašas) (Vardas, Pavardė)
2021 m. 09 mėn. 08 d.

Temperatūrinis grafikas Kėdainių m. I temperatūrinės zonos šilumos vartotojams.

Šildymo sezono

Vid. paros lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid. paros paduodama temperatūra, T1	Vid. paros grįžtama temperatūra, T2
10	65±3	41+2
9	65±3	41+2
8	65±3	41+2
7	65±3	41+2
6	65±3	41+2
5	65±3	41+2
4	65±3	41+2
3	65±3	41+2
2	65±3	41+2
1	66±3	42+2
0	68±3	42+2
-1	70±3	43+2
-2	72±3	43+2
-3	74±3	44+2
-4	76±3	44+2
-5	78±3	45+2
-6	80±3	46+2
-7	82±3	46+2
-8	84±3	47+2
-9	86±3	47+2
-10	88±3	48+2
-11	90±3	48+2
-12	92±3	48+2
-13	93±3	49+2
-14	94±3	49+2
-15	94±3	50+2
-16	94±3	50+2
-17	94±3	50+2
-18	94±3	51+2
-19	94±3	51+2
-20	94±3	51+2
-21	94±3	51+2
-22	94±3	51+2
-23	94±3	51+2

Pastabos:

- Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarijų grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
- Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
- Šilumos kiekis reikalingas norminei patalpų oro temperatūrai palaikyti, kai lauko oro temperatūra mažiau nei -14 °C, užtikrinamas didinant termofikacinio vandens cirkuliaciją.
- Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

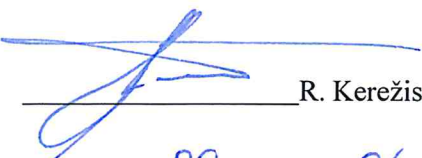
Atliko: TS inž. E. Sekmokas



TVIRTINU:
AB „Panevėžio energija“
Technikos direktorius

AKCINĖ BENDROVĖ
„PANEVĖŽIO ENERGIJA“

SUDERINTA:
Kėdainių raj.
Savivaldybės atstovas


R. Kerežis

2021 m. 09 mėn. 06 d.


ALGIMANTAS GEDGAUDAS

(parašas) 2021 m. 09 mėn. 08 d.

Temperatūrinis grafikas Kėdainių m. II temperatūrinės zonos šilumos vartotojams.

Šildymo sezono

Vid. paros lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid. paros paduodama temperatūra, T1	Vid. paros grįžtama temperatūra, T2
10	61±3	40+2
9	61±3	40+2
8	61±3	40+2
7	61±3	40+2
6	61±3	40+2
5	61±3	40+2
4	61±3	40+2
3	61±3	40+2
2	61±3	40+2
1	62±3	41+2
0	64±3	41+2
-1	66±3	42+2
-2	68±3	42+2
-3	70±3	43+2
-4	72±3	43+2
-5	74±3	44+2
-6	76±3	45+2
-7	78±3	45+2
-8	80±3	46+2
-9	82±3	46+2
-10	84±3	47+2
-11	86±3	47+2
-12	88±3	47+2
-13	89±3	48+2
-14	90±3	48+2
-15	90±3	49+2
-16	90±3	49+2
-17	90±3	49+2
-18	90±3	50+2
-19	90±3	50+2
-20	90±3	50+2
-21	90±3	50+2
-22	90±3	50+2
-23	90±3	50+2

Pastabos:

- Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarijų grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
- Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
- Šilumos kiekis reikalingas norminei patalpų oro temperatūrai palaikyti, kai lauko oro temperatūra mažiau nei -14 °C, užtikrinamas didinant termofikacinio vandens cirkuliaciją.
- Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž. E. Sekmokas



TVIRTINU:
AB „Panevėžio energija“
Technikos direktorius


R. Kerežis

2021 m. 09 mėn. 06 d.

AKCINĖ BENDROVĖ
„PANEVŽIO ENERGIJA“

SUDERINTA:
Kėdainių raj.
Savivaldybės atstovas


ALGIMANTAS GEDGAUDAS
Statybos ir turto skyriaus
Vedėjo pavaduotojas

(parašas) 2021 m. 09 mėn. 08 d. (Vardas, Pavardė)

Temperatūrinis grafikas Kėdainių m. III temperatūrinės zonos šilumos vartotojams.

Šildymo sezono

Vid. paros lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid. paros paduodama temperatūra, T1	Vid. paros grįžtama temperatūra, T2
10	59±3	39+2
9	59±3	39+2
8	59±3	39+2
7	59±3	39+2
6	59±3	39+2
5	59±3	39+2
4	59±3	39+2
3	59±3	39+2
2	59±3	39+2
1	60±3	40+2
0	62±3	40+2
-1	64±3	41+2
-2	66±3	41+2
-3	68±3	42+2
-4	70±3	42+2
-5	72±3	43+2
-6	74±3	44+2
-7	76±3	44+2
-8	78±3	45+2
-9	80±3	45+2
-10	82±3	46+2
-11	84±3	46+2
-12	86±3	46+2
-13	87±3	47+2
-14	88±3	47+2
-15	88±3	48+2
-16	88±3	48+2
-17	88±3	48+2
-18	88±3	49+2
-19	88±3	49+2
-20	88±3	49+2
-21	88±3	49+2
-22	88±3	49+2
-23	88±3	49+2

Pastabos:


- Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarijų grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
- Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
- Šilumos kiekis reikalingas norminei patalpų oro temperatūrai palaikyti, kai lauko oro temperatūra mažiau nei -14 °C, užtikrinamas didinant termofikacinio vandens cirkuliaciją.
- Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž. E. Sekmokas



TVIRTINU:

AB „Panevėžio energija“
Technikos direktorius


R. Kerežis

2021 m. 09 mėn. 06 d.

AKCINĖ BENDROVĖ
„PANEVĖŽIO ENERGIJA“

SUDERINTA:

Kėdainių raj.

Savivaldybės atstovas


Statybos ir turto skyriaus
Vadovo pavaduotojas
SMANTAS GEDGAUDAS

(parašas)

2021 m. 09 mėn. 08 d.

Temperatūrinis grafikas Akademijos katilinės kolektoriuje.

Šildymo sezono

Vid. paros lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid. paros paduodama temperatūra, T1	Vid. paros grįžtama temperatūra, T2
10	45±3	38+2
9	45±3	38+2
8	45±3	38+2
7	45±3	38+2
6	45±3	38+2
5	46±3	38+2
4	47±3	39+2
3	48±3	39+2
2	49±3	40+2
1	50±3	40+2
0	51±3	40+2
-1	52±3	41+2
-2	54±3	41+2
-3	55±3	42+2
-4	56±3	42+2
-5	57±3	43+2
-6	58±3	43+2
-7	59±3	43+2
-8	60±3	44+2
-9	61±3	45+2
-10	62±3	46+2
-11	63±3	46+2
-12	64±3	46+2
-13	65±3	47+2
-14	66±3	47+2
-15	67±3	48+2
-16	68±3	48+2
-17	69±3	49+2
-18	70±3	49+2
-19	70±3	50+2
-20	70±3	50+2
-21	70±3	51+2
-22	70±3	51+2
-23	70±3	51+2

Pastabos:

1. Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarijų grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
2. Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
3. Šilumos kiekis reikalingas norminei patalpų oro temperatūrai palaikyti, kai lauko oro temperatūra mažiau nei -18 °C, užtikrinamas didinant termofikacinio vandens cirkuliaciją.
4. Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž. E. Sekmokas

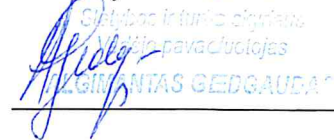


TVIRTINU:
AB „Panevėžio energija“
Technikos direktorius

AKCINĖ BENDROVĖ
„PANEVŽIO ENERGIJA“

SUDERINTA:
Kėdainių raj.
Savivaldybės atstovas


R. Kerežis


ALGIMANTAS GEDGAUDAS

2021 m. 09 mėn. 06 d.

(parašas) 09 (Vardas, Pavardė) 09 d.
2021 m. mėn. d.

Temperatūrinis grafikas Akademijos katilinės šilumos vartotojams.

Šildymo sezono

Vid. paros lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid. paros paduodama temperatūra, T1	Vid. paros grįžtama temperatūra, T2
10	42±3	37+2
9	42±3	37+2
8	42±3	37+2
7	42±3	37+2
6	42±3	37+2
5	43±3	37+2
4	44±3	38+2
3	45±3	38+2
2	46±3	39+2
1	47±3	39+2
0	48±3	39+2
-1	49±3	40+2
-2	51±3	40+2
-3	52±3	41+2
-4	53±3	41+2
-5	54±3	42+2
-6	55±3	42+2
-7	56±3	42+2
-8	57±3	43+2
-9	58±3	44+2
-10	59±3	45+2
-11	60±3	45+2
-12	61±3	45+2
-13	62±3	46+2
-14	63±3	46+2
-15	64±3	47+2
-16	65±3	47+2
-17	66±3	48+2
-18	67±3	48+2
-19	67±3	49+2
-20	67±3	49+2
-21	67±3	50+2
-22	67±3	50+2
-23	67±3	50+2

Pastabos:

- Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarijų grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
- Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
- Šilumos kiekis reikalingas norminei patalpų oro temperatūrai palaikyti, kai lauko oro temperatūra mažiau nei -18 °C, užtikrinamas didinant termofikacinio vandens cirkuliaciją.
- Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž. E. Sekmokas



TVIRTINU:

AB „Panevėžio energija“
Technikos direktorius

AKCINĖ BENDROVĖ
„PANEVŽIO ENERGIJA“

SUDERINTA:

Kėdainių raj.
Savivaldybės atstovas

Statybos ir turto skyriaus
Vedėjo pavaduotojas

 R. Kerežis

2021 m. 09 mėn. 06 d.

(parašas)

 (Vardas, Pavardė)
2021 m. 09 mėn. 08 d.

Temperatūrinis grafikas Gudžiūnų katilinės kolektoriuje.


Šildymo sezono

Vid. paros lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid. paros paduodama temperatūra, T1	Vid. paros grįžtama temperatūra, T2
10	45±3	38+2
9	45±3	38+2
8	45±3	38+2
7	45±3	38+2
6	45±3	38+2
5	46±3	38+2
4	47±3	39+2
3	49±3	39+2
2	50±3	40+2
1	51±3	40+2
0	52±3	40+2
-1	53±3	41+2
-2	54±3	41+2
-3	55±3	42+2
-4	56±3	42+2
-5	57±3	43+2
-6	58±3	43+2
-7	59±3	43+2
-8	60±3	44+2
-9	61±3	45+2
-10	62±3	46+2
-11	64±3	46+2
-12	65±3	46+2
-13	66±3	47+2
-14	67±3	47+2
-15	68±3	48+2
-16	70±3	48+2
-17	71±3	49+2
-18	72±3	49+2
-19	72±3	50+2
-20	72±3	50+2
-21	72±3	51+2
-22	72±3	51+2
-23	72±3	51+2

Pastabos:

- Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarijų grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
- Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
- Šilumos kiekis reikalingas norminei patalpų oro temperatūrai palaikyti, kai lauko oro temperatūra mažiau nei -18 °C, užtikrinamas didinant termofikacinio vandens cirkuliaciją.
- Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž. E. Sekmokas



TVIRTINU:
AB „Panevėžio energija“
Technikos direktorius


R. Kerežis

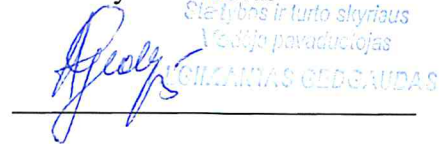
2021 m. 09 mėn. 06 d.

AKCINĖ BENDROVĖ
„PANEVŽIO ENERGIJA“

SUDERINTA:

Kėdainių raj.

Savivaldybės atstovas


Savivaldybės atstovas

(parašas) 2021 m. 09 mėn. 08 d. (Vardas, Pavardė)

Temperatūrinis grafikas Gudžiūnų katilinės šilumos vartotojams.

Šildymo sezono

Vid. paros lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid. paros paduodama temperatūra, T1	Vid. paros grįžtama temperatūra, T2
10	42±3	37+2
9	42±3	37+2
8	42±3	37+2
7	42±3	37+2
6	42±3	37+2
5	43±3	37+2
4	44±3	38+2
3	46±3	38+2
2	47±3	39+2
1	48±3	39+2
0	49±3	39+2
-1	50±3	40+2
-2	51±3	40+2
-3	52±3	41+2
-4	53±3	41+2
-5	54±3	42+2
-6	55±3	42+2
-7	56±3	42+2
-8	57±3	43+2
-9	58±3	44+2
-10	59±3	45+2
-11	61±3	45+2
-12	62±3	45+2
-13	63±3	46+2
-14	64±3	46+2
-15	65±3	47+2
-16	67±3	47+2
-17	68±3	48+2
-18	69±3	48+2
-19	69±3	49+2
-20	69±3	49+2
-21	69±3	50+2
-22	69±3	50+2
-23	69±3	50+2

Pastabos:

- Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarijų grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
- Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
- Šilumos kiekis reikalingas norminei patalpų oro temperatūrai palaikyti, kai lauko oro temperatūra mažiau nei -18 °C, užtikrinamas didinant termofikacinio vandens cirkuliaciją.
- Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž. E. Sekmokas



TVIRTINU:

AB „Panevėžio energija“
Technikos direktorius


R. Kerežis

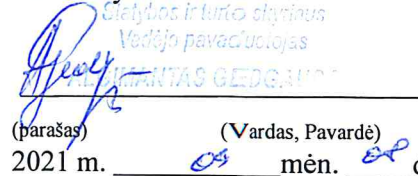
2021 m. 09 mėn. 06 d.

AKCINĖ BENDROVĖ
„PANEVĖŽIO ENERGIJA“

SUDERINTA:

Kėdainių raj.

Savivaldybės atstovas


(parašas) (Vardas, Pavardė)
2021 m. 09 mėn. 06 d.

Temperatūrinis grafikas Kėdainių r. Pelėdnagių k. V. Koncvičiaus g. 8 katilinės kolektoriuje.

Šildymo sezono

Vid. paros lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid. paros paduodama temperatūra, T1	Vid. paros grįžtama temperatūra, T2
10	45±3	38+2
9	45±3	38+2
8	45±3	38+2
7	45±3	38+2
6	45±3	38+2
5	46±3	38+2
4	47±3	39+2
3	48±3	39+2
2	49±3	40+2
1	50±3	40+2
0	51±3	40+2
-1	52±3	41+2
-2	54±3	41+2
-3	55±3	42+2
-4	56±3	42+2
-5	57±3	43+2
-6	58±3	43+2
-7	59±3	43+2
-8	60±3	44+2
-9	61±3	45+2
-10	62±3	46+2
-11	63±3	46+2
-12	64±3	46+2
-13	65±3	47+2
-14	66±3	47+2
-15	67±3	48+2
-16	68±3	48+2
-17	69±3	49+2
-18	70±3	49+2
-19	70±3	50+2
-20	70±3	50+2
-21	70±3	51+2
-22	70±3	51+2
-23	70±3	51+2

Pastabos:

- Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarijų grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
- Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
- Šilumos kiekis reikalingas norminei patalpų oro temperatūrai palaikyti, kai lauko oro temperatūra mažiau nei -18 °C, užtikrinamas didinant termofikacinio vandens cirkuliaciją.
- Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž. E. Sekmokas



TVIRTINU:
AB „Panevėžio energija“
Technikos direktorius

AKCINĖ BENDROVĖ
„PANEVŽIO ENERGIJA“

SUDERINTA:

Kėdainių raj.

Savivaldybės atstovas

Šilumos ir šilumos skystis
Vodžio paviduotojas
GEDGAUDAS

2021 m. 09 mėn. 06 d.

(parašas) (Vardas, Pavardė)
2021 m. 09 mėn. 08 d.

Temperatūrinis grafikas Pelėdnagių k. V. Koncevičiaus g. 8 katilinės šilumos vartotojams.

Šildymo sezono

Vid. paros lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid. paros paduodama temperatūra, T1	Vid. paros grįžtama temperatūra, T2
10	43±3	37+2
9	43±3	37+2
8	43±3	37+2
7	43±3	37+2
6	43±3	37+2
5	44±3	37+2
4	45±3	38+2
3	46±3	38+2
2	47±3	39+2
1	48±3	39+2
0	49±3	39+2
-1	50±3	40+2
-2	52±3	40+2
-3	53±3	41+2
-4	54±3	41+2
-5	55±3	42+2
-6	56±3	42+2
-7	57±3	42+2
-8	58±3	43+2
-9	59±3	44+2
-10	60±3	45+2
-11	61±3	45+2
-12	62±3	45+2
-13	63±3	46+2
-14	64±3	46+2
-15	65±3	47+2
-16	66±3	47+2
-17	67±3	48+2
-18	68±3	48+2
-19	68±3	49+2
-20	68±3	49+2
-21	68±3	50+2
-22	68±3	50+2
-23	68±3	50+2

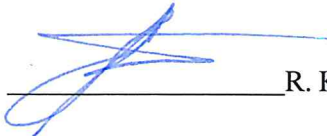
Pastabos:

- Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarijų grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
- Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
- Šilumos kiekis reikalingas norminei patalpų oro temperatūrai palaikyti, kai lauko oro temperatūra mažiau nei -18 °C, užtikrinamas didinant termofikacinio vandens cirkuliaciją.
- Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž. E. Sekmokas

TVIRTINU:

AB „Panevėžio energija“
Technikos direktorius


R. Kerežis


2021 m. 09 mėn. 06 d.

AKCINĖ BENDROVĖ
„PANEVŽIO ENERGIJA“

SUDERINTA:

Kėdainių raj.

Savivaldybės atstovas

 Alvydas Gedgaudas

(parašas) (Vardas, Pavardė)

2021 m. 09 mėn. 06 d.

Temperatūrinis grafikas Kėdainių r. Pelėdnagių k. V. Koncevičiaus g. 16 katilinės kolektoriuje.

Šildymo sezono

Vid. paros lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid. paros paduodama temperatūra, T1	Vid. paros grįžtama temperatūra, T2
10	45±3	38+2
9	45±3	38+2
8	45±3	38+2
7	45±3	38+2
6	45±3	38+2
5	46±3	38+2
4	47±3	39+2
3	49±3	39+2
2	50±3	40+2
1	51±3	40+2
0	52±3	40+2
-1	53±3	41+2
-2	54±3	41+2
-3	55±3	42+2
-4	56±3	42+2
-5	57±3	43+2
-6	58±3	43+2
-7	59±3	43+2
-8	60±3	44+2
-9	61±3	45+2
-10	62±3	46+2
-11	64±3	46+2
-12	65±3	46+2
-13	66±3	47+2
-14	67±3	47+2
-15	68±3	48+2
-16	70±3	48+2
-17	71±3	49+2
-18	72±3	49+2
-19	72±3	50+2
-20	72±3	50+2
-21	72±3	51+2
-22	72±3	51+2
-23	72±3	51+2

Pastabos:

- Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarijų grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
- Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
- Šilumos kiekis reikalingas norminei patalpų oro temperatūrai palaikyti, kai lauko oro temperatūra mažiau nei -18 °C, užtikrinamas didinant termofikacinio vandens cirkuliaciją.
- Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž. E. Sekmokas



TVIRTINU:
AB „Panevėžio energija“
Technikos direktorius

AKCINĖ BENDROVĖ
„PANEVŽIO ENERGIJA“

SUDERINTA:

Kėdainių raj.

Savivaldybės atstovas

(parašas)
Vestija pavaduotojas
ANTAS GEDGAUDAS

(parašas)
R. Kerežis

2021 m. 09 mėn. 06 d.

(parašas) *(parašas)* (Vardas, Pavardė)
2021 m. 09 mėn. 08 d.

Temperatūrinis grafikas Kėdainių r. Pelėdnagių k. V. Koncevičiaus g. 16 katilinės šilumos vartotojams.

Šildymo sezono

Vid. paros lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid. paros paduodama temperatūra, T1	Vid. paros grįžtama temperatūra, T2
10	43±3	37+2
9	43±3	37+2
8	43±3	37+2
7	43±3	37+2
6	43±3	37+2
5	44±3	37+2
4	45±3	38+2
3	47±3	38+2
2	48±3	39+2
1	49±3	39+2
0	50±3	39+2
-1	51±3	40+2
-2	52±3	40+2
-3	53±3	41+2
-4	54±3	41+2
-5	55±3	42+2
-6	56±3	42+2
-7	57±3	42+2
-8	58±3	43+2
-9	59±3	44+2
-10	60±3	45+2
-11	62±3	45+2
-12	63±3	45+2
-13	64±3	46+2
-14	65±3	46+2
-15	66±3	47+2
-16	68±3	47+2
-17	69±3	48+2
-18	70±3	48+2
-19	70±3	49+2
-20	70±3	49+2
-21	70±3	50+2
-22	70±3	50+2
-23	70±3	50+2

Pastabos:

- Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarių grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
- Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
- Šilumos kiekis reikalingas norminei patalpų oro temperatūrai palaikyti, kai lauko oro temperatūra mažiau nei -18 °C, užtikrinamas didinant termofikacinio vandens cirkuliaciją.
- Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž. E. Sekmočas

TVIRTINU:
AB „Panevėžio energija“
Technikos direktorius

AKCINĖ BENDROVĖ
„PANEVŽIO ENERGIJA“

SUDERINTA:
Kėdainių raj.
Savivaldybės atstovas


R. Kerežis

2021 m. 09 mėn. 06 d.


R. Kerežis

(parašas) (Vardas, Pavardė)
2021 m. 09 mėn. 06 d.

Temperatūrinis grafikas Kėdainių r. Pelėdnagių k. Beržų g. 4 katilinės kolektoriuje.

Šildymo sezono

Vid. paros lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid. paros paduodama temperatūra, T1	Vid. paros grįžtama temperatūra, T2
10	40±3	38+2
9	40±3	38+2
8	41±3	38+2
7	41±3	38+2
6	42±3	39+2
5	42±3	39+2
4	43±3	40+2
3	43±3	40+2
2	44±3	40+2
1	44±3	40+2
0	45±3	41+2
-1	46±3	41+2
-2	47±3	41+2
-3	48±3	42+2
-4	49±3	42+2
-5	50±3	42+2
-6	51±3	43+2
-7	52±3	43+2
-8	53±3	43+2
-9	53±3	44+2
-10	54±3	44+2
-11	54±3	44+2
-12	55±3	45+2
-13	55±3	45+2
-14	56±3	45+2
-15	56±3	46+2
-16	57±3	46+2
-17	57±3	46+2
-18	58±3	46+2
-19	58±3	47+2
-20	59±3	47+2
-21	59±3	47+2
-22	60±3	48+2
-23	60±3	48+2


Pastabos:

- Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarijų grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
- Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
- Šilumos kiekis reikalingas norminei patalpų oro temperatūrai palaikyti, kai lauko oro temperatūra mažiau nei -22 °C, užtikrinamas didinant termofikacinio vandens cirkuliaciją.
- Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž. E. Sekmokas



TVIRTINU:
AB „Panevėžio energija“
Technikos direktorius


R. Kerežis

2021 m. 04 mėn. 06 d.

AKCINĖ BENDROVĖ
„PANEVŽIO ENERGIJA“

SUDERINTA:

Kėdainių raj.

Savivaldybės atstovas


MANTAS GEDGAUDAS

(parašas)

2021 m. 04 mėn. 08 d.

Temperatūrinis grafikas Kėdainių r. Pelėdnagių k. Beržų g. 5 katilinės kolektoriuje.

Šildymo sezono

Vid. paros lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid. paros paduodama temperatūra, T1	Vid. paros grįžtama temperatūra, T2
10	45±3	38+2
9	45±3	38+2
8	45±3	38+2
7	45±3	38+2
6	45±3	38+2
5	46±3	38+2
4	47±3	39+2
3	49±3	39+2
2	50±3	40+2
1	51±3	40+2
0	52±3	40+2
-1	53±3	41+2
-2	54±3	41+2
-3	55±3	42+2
-4	56±3	42+2
-5	57±3	43+2
-6	58±3	43+2
-7	59±3	43+2
-8	60±3	44+2
-9	61±3	45+2
-10	62±3	46+2
-11	64±3	46+2
-12	65±3	46+2
-13	66±3	47+2
-14	67±3	47+2
-15	68±3	48+2
-16	70±3	48+2
-17	71±3	49+2
-18	72±3	49+2
-19	72±3	50+2
-20	72±3	50+2
-21	72±3	51+2
-22	72±3	51+2
-23	72±3	51+2

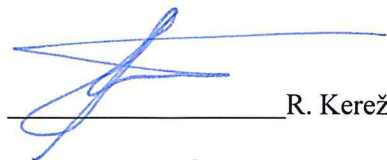
Pastabos:

- Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarijų grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
- Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
- Šilumos kiekis reikalingas norminei patalpų oro temperatūrai palaikyti, kai lauko oro temperatūra mažiau nei -18 °C, užtikrinamas didinant termofikacinio vandens cirkuliaciją.
- Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž. E. Sekmokas



TVIRTINU:
AB „Panevėžio energija“
Technikos direktorius


R. Kerežis

2021 m. 09 mėn. 06 d.

AKCINĖ BENDROVĖ
„PANEVŽIO ENERGIJA“

SUDERINTA:

Kėdainių raj.

Savivaldybės atstovas


RIMANTAS GEDGAUDAS

(parašas) 2021 m. 09 mėn. 08 d.
(Vardas, Pavardė)

Temperatūrinis grafikas Kėdainių r. Pelėdnagių k. Beržų g. 5 katilinės šilumos vartotojams.

Šildymo sezono

Vid. paros lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid. paros paduodama temperatūra, T1	Vid. paros grįžtama temperatūra, T2
10	43±3	37+2
9	43±3	37+2
8	43±3	37+2
7	43±3	37+2
6	43±3	37+2
5	44±3	37+2
4	45±3	38+2
3	47±3	38+2
2	48±3	39+2
1	49±3	39+2
0	50±3	39+2
-1	51±3	40+2
-2	52±3	40+2
-3	53±3	41+2
-4	54±3	41+2
-5	55±3	42+2
-6	56±3	42+2
-7	57±3	42+2
-8	58±3	43+2
-9	59±3	44+2
-10	60±3	45+2
-11	62±3	45+2
-12	63±3	45+2
-13	64±3	46+2
-14	65±3	46+2
-15	66±3	47+2
-16	68±3	47+2
-17	69±3	48+2
-18	70±3	48+2
-19	70±3	49+2
-20	70±3	49+2
-21	70±3	50+2
-22	70±3	50+2
-23	70±3	50+2

Pastabos:

- Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarijų grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
- Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
- Šilumos kiekis reikalingas norminei patalpų oro temperatūrai palaikyti, kai lauko oro temperatūra mažiau nei -18 °C, užtikrinamas didinant termofikacinio vandens cirkuliaciją.
- Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž. E. Sekmokas



TVIRTINU:
AB „Panevėžio energija“
Technikos direktorius


R. Kerežis

2021 m. 09 mėn. 06 d.

AKCINĖ BENDROVĖ
„PANEVŽIO ENERGIJA“

SUDERINTA:
Kėdainių raj.
Savivaldybės atstovas


(parašas) 09 (Vardas, Pavardė) 08
2021 m. mėn. d.

Temperatūrinis grafikas Josvainių katilinės kolektoriuje.

Šildymo sezono

Vid. paros lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid. paros paduodama temperatūra, T1	Vid. paros grįžtama temperatūra, T2
10	45±3	38+2
9	45±3	38+2
8	45±3	38+2
7	45±3	38+2
6	45±3	39+2
5	46±3	39+2
4	47±3	40+2
3	48±3	40+2
2	49±3	41+2
1	50±3	41+2
0	51±3	41+2
-1	52±3	42+2
-2	53±3	42+2
-3	54±3	43+2
-4	55±3	43+2
-5	55±3	44+2
-6	56±3	44+2
-7	57±3	44+2
-8	58±3	45+2
-9	59±3	45+2
-10	60±3	45+2
-11	61±3	46+2
-12	62±3	46+2
-13	63±3	47+2
-14	64±3	47+2
-15	65±3	48+2
-16	65±3	48+2
-17	66±3	49+2
-18	67±3	50+2
-19	68±3	50+2
-20	69±3	50+2
-21	70±3	51+2
-22	70±3	51+2
-23	70±3	51+2

Pastabos:

- Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarių grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
- Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
- Šilumos kiekis reikalingas norminei patalpų oro temperatūrai palaikyti, kai lauko oro temperatūra mažiau nei -21 °C, užtikrinamas didinant termofikacinio vandens cirkuliaciją.
- Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.


Atliko: TS inž. E. Sekmokas



TVIRTINU:
AB „Panevėžio energija“
Technikos direktorius

AKCINĖ BENDROVĖ
„PANEVĖŽIO ENERGIJA“

SUDERINTA:
Kėdainių raj.
Savivaldybės atstovas


R. Kerežis


Gedgaudas

2021 m. 09 mėn. 06 d.

(parašas) (Vardas, Pavardė)
2021 m. 09 mėn. 08 d.

Temperatūrinis grafikas Josvainių katilinės šilumos vartotojams.

Šildymo sezono

Vid. paros lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid. paros paduodama temperatūra, T1	Vid. paros grįžtama temperatūra, T2
10	42±3	37+2
9	42±3	37+2
8	42±3	37+2
7	42±3	37+2
6	42±3	38+2
5	43±3	38+2
4	44±3	39+2
3	45±3	39+2
2	46±3	40+2
1	47±3	40+2
0	48±3	40+2
-1	49±3	41+2
-2	50±3	41+2
-3	51±3	42+2
-4	52±3	42+2
-5	52±3	43+2
-6	53±3	43+2
-7	54±3	43+2
-8	55±3	44+2
-9	56±3	44+2
-10	57±3	44+2
-11	58±3	45+2
-12	59±3	45+2
-13	60±3	46+2
-14	61±3	46+2
-15	62±3	47+2
-16	62±3	47+2
-17	63±3	48+2
-18	64±3	49+2
-19	65±3	49+2
-20	66±3	49+2
-21	67±3	50+2
-22	67±3	50+2
-23	67±3	50+2

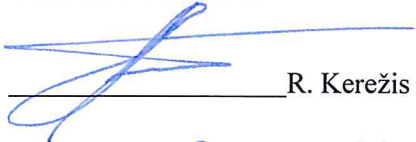
Pastabos:

1. Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarių grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
2. Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
3. Šilumos kiekis reikalingas norminei patalpų oro temperatūrai palaikyti, kai lauko oro temperatūra mažiau nei -21 °C, užtikrinamas didinant termofikacinio vandens cirkuliaciją.
4. Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž. E. Sekmokas



TVIRTINU:
AB „Panevėžio energija“
Technikos direktorius



R. Kerežis

2021 m. 09 mėn. 06 d.

AKCINĖ BENDROVĖ
„PANEVŽIO ENERGIJA“

SUDERINTA:

Kėdainių raj.
Savivaldybės atstovas


(parašas) (Vardas, Pavardė)
2021 m. 09 mėn. 08 d.

Temperatūrinis grafikas Kaplių katilinės kolektoriuje.

Šildymo sezono

Vid. paros lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid. paros paduodama temperatūra, T1	Vid. paros grįžtama temperatūra, T2
10	45±3	38+2
9	45±3	38+2
8	45±3	38+2
7	45±3	38+2
6	45±3	38+2
5	46±3	38+2
4	47±3	39+2
3	48±3	39+2
2	49±3	40+2
1	50±3	40+2
0	51±3	40+2
-1	52±3	41+2
-2	54±3	41+2
-3	55±3	42+2
-4	56±3	42+2
-5	57±3	43+2
-6	58±3	43+2
-7	59±3	43+2
-8	60±3	44+2
-9	61±3	45+2
-10	62±3	46+2
-11	63±3	46+2
-12	64±3	46+2
-13	65±3	47+2
-14	66±3	47+2
-15	67±3	48+2
-16	68±3	48+2
-17	69±3	49+2
-18	70±3	49+2
-19	70±3	50+2
-20	70±3	50+2
-21	70±3	51+2
-22	70±3	51+2
-23	70±3	51+2

Pastabos:

- Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarijų grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
- Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
- Šilumos kiekis reikalingas norminei patalpų oro temperatūrai palaikyti, kai lauko oro temperatūra mažiau nei -18 °C, užtikrinamas didinant termofikacinio vandens cirkuliaciją.
- Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž. E. Sekmokas



TVIRTINU:
AB „Panevėžio energija“
Technikos direktorius

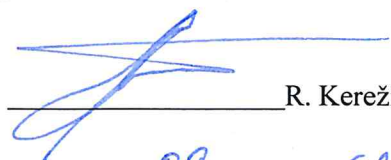
AKCINĖ BENDROVĖ
„PANEVĖŽIO ENERGIJA“

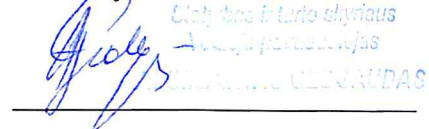
SUDERINTA:

Kėdainių raj.

Savivaldybės atstovas

UAB „Panevėžio energija“
Technikos direktorius


R. Kerežis


(parašas) (Vardas, Pavardė)

2021 m. 09 mėn. 06 d.

2021 m. 09 mėn. 08 d.

Temperatūrinis grafikas Kaplių katilinės šilumos vartotojams.

Šildymo sezono

Vid. paros lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid. paros paduodama temperatūra, T1	Vid. paros grįžtama temperatūra, T2
10	42±3	37+2
9	42±3	37+2
8	42±3	37+2
7	42±3	37+2
6	42±3	37+2
5	43±3	37+2
4	44±3	38+2
3	45±3	38+2
2	46±3	39+2
1	47±3	39+2
0	48±3	39+2
-1	49±3	40+2
-2	51±3	40+2
-3	52±3	41+2
-4	53±3	41+2
-5	54±3	42+2
-6	55±3	42+2
-7	56±3	42+2
-8	57±3	43+2
-9	58±3	44+2
-10	59±3	45+2
-11	60±3	45+2
-12	61±3	45+2
-13	62±3	46+2
-14	63±3	46+2
-15	64±3	47+2
-16	65±3	47+2
-17	66±3	48+2
-18	67±3	48+2
-19	67±3	49+2
-20	67±3	49+2
-21	67±3	50+2
-22	67±3	50+2
-23	67±3	50+2

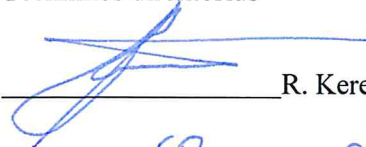
Pastabos:

- Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarių grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
- Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
- Šilumos kiekis reikalingas norminei patalpų oro temperatūrai palaikyti, kai lauko oro temperatūra mažiau nei -18 °C, užtikrinamas didinant termofikacinio vandens cirkuliaciją.
- Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž. E. Sekmokas



TVIRTINU:
AB „Panevėžio energija“
Technikos direktorius


R. Kerežis
2021 m. 09 mėn. 06 d.

AKCINĖ BENDROVĖ
„PANEVŽIO ENERGIJA“

SUDERINTA:

Kėdainių raj.
Savivaldybės atstovas

(parašas) (Vardas, Pavardė)
2021 m. 09 mėn. 08 d.

Temperatūrinis grafikas Tiskūnų katilinės kolektoriuje.

Šildymo sezono

Vid. paros lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid. paros paduodama temperatūra, T1	Vid. paros grįžtama temperatūra, T2
10	45±3	38+2
9	45±3	38+2
8	45±3	38+2
7	45±3	38+2
6	45±3	39+2
5	46±3	39+2
4	47±3	40+2
3	48±3	40+2
2	49±3	41+2
1	50±3	41+2
0	51±3	41+2
-1	52±3	42+2
-2	53±3	42+2
-3	54±3	43+2
-4	55±3	43+2
-5	55±3	44+2
-6	56±3	44+2
-7	57±3	44+2
-8	58±3	45+2
-9	59±3	45+2
-10	60±3	45+2
-11	61±3	46+2
-12	62±3	46+2
-13	63±3	47+2
-14	64±3	47+2
-15	65±3	48+2
-16	65±3	48+2
-17	66±3	49+2
-18	67±3	50+2
-19	68±3	50+2
-20	69±3	50+2
-21	70±3	51+2
-22	70±3	51+2
-23	70±3	51+2

Pastabos:

- Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarių grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
- Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
- Šilumos kiekis reikalingas norminei patalpų oro temperatūrai palaikyti, kai lauko oro temperatūra mažiau nei -21 °C, užtikrinamas didinant termofikacinio vandens cirkuliaciją.
- Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž. E. Sekmokas



TVIRTINU:
AB „Panevėžio energija“
Technikos direktorius

AKCINĖ BENDROVĖ
„PANEVŽIO ENERGIJA“

SUDERINTA:
Kėdainių raj.
Savivaldybės atstovas

(Signature)
Savivaldybės atstovas

(parašas) 2021 m. 03 mėn. 03 d. (Vardas, Pavardė)

(Signature)
2021 m. 09 mėn. 06 d.

Temperatūrinis grafikas Tiskūnų katilinės šilumos vartotojams.

Šildymo sezono

Vid. paros lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid. paros paduodama temperatūra, T1	Vid. paros grįžtama temperatūra, T2
10	42±3	37+2
9	42±3	37+2
8	42±3	37+2
7	42±3	37+2
6	42±3	38+2
5	43±3	38+2
4	44±3	39+2
3	45±3	39+2
2	46±3	40+2
1	47±3	40+2
0	48±3	40+2
-1	49±3	41+2
-2	50±3	41+2
-3	51±3	42+2
-4	52±3	42+2
-5	52±3	43+2
-6	53±3	43+2
-7	54±3	43+2
-8	55±3	44+2
-9	56±3	44+2
-10	57±3	44+2
-11	58±3	45+2
-12	59±3	45+2
-13	60±3	46+2
-14	61±3	46+2
-15	62±3	47+2
-16	62±3	47+2
-17	63±3	48+2
-18	64±3	49+2
-19	65±3	49+2
-20	66±3	49+2
-21	67±3	50+2
-22	67±3	50+2
-23	67±3	50+2

Pastabos:

- Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarijų grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
- Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
- Šilumos kiekis reikalingas norminei patalpų oro temperatūrai palaikyti, kai lauko oro temperatūra mažiau nei -21 °C, užtikrinamas didinant termofikacinio vandens cirkuliaciją.
- Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž. E. Sekmokas

TVIRTINU:

AB „Panevėžio energija“
Technikos direktorius



R. Kerežis

2021 m. 09 mėn. 06 d.

AKCINĖ BENDROVĖ
„PANEVĖŽIO ENERGIJA“

SUDERINTA:

Kėdainių raj.

Savivaldybės atstovų tarybos pirmininkas

R. Kerežis

(parašas)

2021 m. 09 mėn. 06 d.

Temperatūrinis grafikas Truskavos pagrindinės mokyklos katilinės kolektoriuje.

Šildymo sezono

Vid. paros lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid. paros paduodama temperatūra, T1	Vid. paros grįžtama temperatūra, T2
10	45±3	38+2
9	45±3	38+2
8	45±3	38+2
7	45±3	38+2
6	45±3	39+2
5	46±3	39+2
4	47±3	40+2
3	48±3	40+2
2	49±3	41+2
1	50±3	41+2
0	51±3	41+2
-1	52±3	42+2
-2	53±3	42+2
-3	54±3	43+2
-4	55±3	43+2
-5	55±3	44+2
-6	56±3	44+2
-7	57±3	44+2
-8	58±3	45+2
-9	59±3	45+2
-10	60±3	45+2
-11	61±3	46+2
-12	62±3	46+2
-13	63±3	47+2
-14	64±3	47+2
-15	65±3	48+2
-16	65±3	48+2
-17	66±3	49+2
-18	67±3	50+2
-19	68±3	50+2
-20	69±3	50+2
-21	70±3	51+2
-22	70±3	51+2
-23	70±3	51+2

Pastabos:

- Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarijų grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
- Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
- Šilumos kiekis reikalingas norminei patalpų oro temperatūrai palaikyti, kai lauko oro temperatūra mažiau nei -21 °C, užtikrinamas didinant termofikacinio vandens cirkuliaciją.
- Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

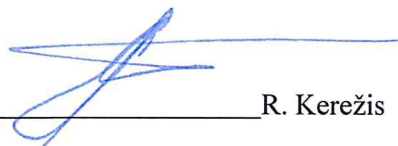
Atliko: TS inž. E. Sekmokas

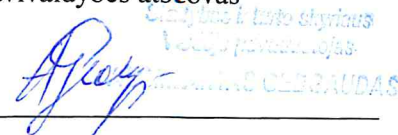


TVIRTINU:
AB „Panevėžio energija“
Technikos direktorius

AKCINĖ BENDROVĖ
„PANEVĖŽIO ENERGIJA“

SUDERINTA:
Kėdainių raj.
Savivaldybės atstovas


R. Kerežis


Savivaldybės atstovas

2021 m. 09 mėn. 06 d.

(parašas) 2021 m. 09 mėn. 09 d. (Vardas, Pavardė)

Temperatūrinis grafikas Truskavos pagrindinės mokyklos katilinės šilumos vartotojams.

Šildymo sezono

Vid. paros lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid. paros paduodama temperatūra, T1	Vid. paros grįžtama temperatūra, T2
10	42±3	37+2
9	42±3	37+2
8	42±3	37+2
7	42±3	37+2
6	42±3	38+2
5	43±3	38+2
4	44±3	39+2
3	45±3	39+2
2	46±3	40+2
1	47±3	40+2
0	48±3	40+2
-1	49±3	41+2
-2	50±3	41+2
-3	51±3	42+2
-4	52±3	42+2
-5	52±3	43+2
-6	53±3	43+2
-7	54±3	43+2
-8	55±3	44+2
-9	56±3	44+2
-10	57±3	44+2
-11	58±3	45+2
-12	59±3	45+2
-13	60±3	46+2
-14	61±3	46+2
-15	62±3	47+2
-16	62±3	47+2
-17	63±3	48+2
-18	64±3	49+2
-19	65±3	49+2
-20	66±3	49+2
-21	67±3	50+2
-22	67±3	50+2
-23	67±3	50+2

Pastabos:

- Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarių grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
- Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
- Šilumos kiekis reikalingas norminei patalpų oro temperatūrai palaikyti, kai lauko oro temperatūra mažiau nei -21 °C, užtikrinamas didinant termofikacinio vandens cirkuliaciją.
- Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž. E. Sekmokas



TVIRTINU:
AB „Panevėžio energija“
Technikos direktorius

AKCINĖ BENDROVĖ
„PANEVĖŽIO ENERGIJA“

SUDERINTA:
Kėdainių raj.
Savivaldybės atstovas

R. Kerežis

2021 m. 09 mėn. 06 d.

(parašas) (Vardas, Pavardė)
2021 m. 09 mėn. 08 d.

Temperatūrinis grafikas Šlapaberžės katilinės kolektoriuje.

Šildymo sezono

Vid. paros lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid. paros paduodama temperatūra, T1	Vid. paros grįžtama temperatūra, T2
10	45±3	38+2
9	45±3	38+2
8	45±3	38+2
7	45±3	38+2
6	45±3	38+2
5	46±3	38+2
4	47±3	39+2
3	48±3	39+2
2	49±3	40+2
1	50±3	40+2
0	51±3	40+2
-1	52±3	41+2
-2	54±3	41+2
-3	55±3	42+2
-4	56±3	42+2
-5	57±3	43+2
-6	58±3	43+2
-7	59±3	43+2
-8	60±3	44+2
-9	61±3	45+2
-10	62±3	46+2
-11	63±3	46+2
-12	64±3	46+2
-13	65±3	47+2
-14	66±3	47+2
-15	67±3	48+2
-16	68±3	48+2
-17	69±3	49+2
-18	70±3	49+2
-19	70±3	50+2
-20	70±3	50+2
-21	70±3	51+2
-22	70±3	51+2
-23	70±3	51+2

Pastabos:

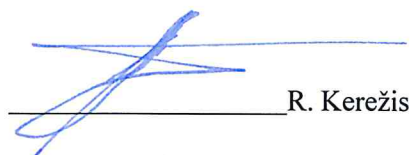
- Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarijų grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
- Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
- Šilumos kiekis reikalingas norminei patalpų oro temperatūrai palaikyti, kai lauko oro temperatūra mažiau nei -18 °C, užtikrinamas didinant termofikacinio vandens cirkuliaciją.
- Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

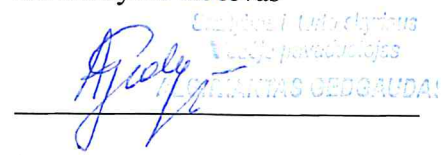
Atliko: TS inž. E. Sekmokas

TVIRTINU:
AB „Panevėžio energija“
Technikos direktorius

AKCINĖ BENDROVĖ
„PANEVŽIO ENERGIJA“

SUDERINTA:
Kėdainių raj.
Savivaldybės atstovas


R. Kerežis


J. Giedys

2021 m. 09 mėn. 06 d.

(parašas) 2021 m. 09 mėn. 08 d.

Temperatūrinis grafikas Šlapaberžės katilinės šilumos vartotojams.

Šildymo sezono

Vid. paros lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid. paros paduodama temperatūra, T1	Vid. paros grįžtama temperatūra, T2
10	42±3	37+2
9	42±3	37+2
8	42±3	37+2
7	42±3	37+2
6	42±3	37+2
5	43±3	37+2
4	44±3	38+2
3	45±3	38+2
2	46±3	39+2
1	47±3	39+2
0	48±3	39+2
-1	49±3	40+2
-2	51±3	40+2
-3	52±3	41+2
-4	53±3	41+2
-5	54±3	42+2
-6	55±3	42+2
-7	56±3	42+2
-8	57±3	43+2
-9	58±3	44+2
-10	59±3	45+2
-11	60±3	45+2
-12	61±3	45+2
-13	62±3	46+2
-14	63±3	46+2
-15	64±3	47+2
-16	65±3	47+2
-17	66±3	48+2
-18	67±3	48+2
-19	67±3	49+2
-20	67±3	49+2
-21	67±3	50+2
-22	67±3	50+2
-23	67±3	50+2

Pastabos:

- Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarių grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
- Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
- Šilumos kiekis reikalingas norminei patalpų oro temperatūrai palaikyti, kai lauko oro temperatūra mažiau nei -18 °C, užtikrinamas didinant termofikacinio vandens cirkuliaciją.
- Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž. E. Sekmokas



TVIRTINU:

AB „Panevėžio energija“
Technikos direktorius



R. Kerežis

2021 m. 09 mėn. 06 d.

AKCINĖ BENDROVĖ
„PANEVĖŽIO ENERGIJA“

SUDERINTA:

Kėdainių raj.
Savivaldybės atstovas


(parašas) (Vardas, Pavardė)
2021 m. 09 mėn. 08 d.

Temperatūrinis grafikas Sinagogos katilinės kolektoriuje.

Šildymo sezono

Vid. paros lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid. paros paduodama temperatūra, T1	Vid. paros grįžtama temperatūra, T2
10	45±3	38+2
9	45±3	38+2
8	45±3	38+2
7	45±3	38+2
6	45±3	39+2
5	46±3	39+2
4	47±3	40+2
3	48±3	40+2
2	49±3	41+2
1	50±3	41+2
0	51±3	41+2
-1	52±3	42+2
-2	53±3	42+2
-3	54±3	43+2
-4	55±3	43+2
-5	55±3	44+2
-6	56±3	44+2
-7	57±3	44+2
-8	58±3	45+2
-9	59±3	45+2
-10	60±3	45+2
-11	61±3	46+2
-12	62±3	46+2
-13	63±3	47+2
-14	64±3	47+2
-15	65±3	48+2
-16	65±3	48+2
-17	66±3	49+2
-18	67±3	50+2
-19	68±3	50+2
-20	69±3	50+2
-21	70±3	51+2
-22	70±3	51+2
-23	70±3	51+2

Pastabos:

- Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarijų grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
- Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
- Šilumos kiekis reikalingas norminei patalpų oro temperatūrai palaikyti, kai lauko oro temperatūra mažiau nei -21 °C, užtikrinamas didinant termofikacinio vandens cirkuliaciją.
- Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž. E. Sekmokas



TVIRTINU:
AB „Panevėžio energija“
Technikos direktorius


R. Kerežis
2021 m. 09 mėn. 06 d.

AKCINĖ BENDROVĖ
„PANEVĖŽIO ENERGIJA“

SUDERINTA:
Kėdainių raj.
Savivaldybės atstovas


(parašas) (Vardas, Pavardė)
2021 m. 09 mėn. 08 d.

Temperatūrinis grafikas Kėdainių r. Šėtos vidurinės mokyklos katilinės kolektoriuje.

Šildymo sezono

Vid. paros lauko oro temperatūra, °C	Vid. paros paduodama temperatūra, T1
10	40±3
9	40±3
8	40±3
7	40±3
6	40±3
5	40±3
4	40±3
3	40±3
2	40±3
1	40±3
0	40±3
-1	41±3
-2	42±3
-3	43±3
-4	44±3
-5	45±3
-6	45±3
-7	46±3
-8	47±3
-9	48±3
-10	49±3
-11	50±3
-12	50±3
-13	51±3
-14	52±3
-15	53±3
-16	54±3
-17	55±3
-18	55±3
-19	56±3
-20	57±3
-21	58±3
-22	59±3
-23	60±3

Pastabos:

- Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarijų grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
- Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž. E. Sekmokas



TVIRTINU:

AB „Panevėžio energija“
Technikos direktorius

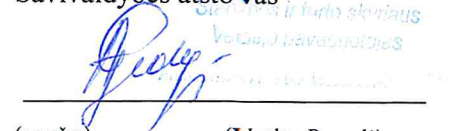

R. Kerežis

2021 m. 09 mėn. 06 d.

AKCINĖ BENDROVĖ
„PANEVŽIO ENERGIJA“

SUDERINTA:

Kėdainių raj.
Savivaldybės atstovas


(parašas) (Vardas, Pavardė)
2021 m. 09 mėn. 08 d.

Temperatūrinis grafikas Kėdainių m. Šėtos g. 79 ir Šėtos g. 83 katilinių kolektoriuose.

Šildymo sezono

Vid. paros lauko oro temperatūra, °C	Vid. paros paduodama temperatūra, T1
10	30±3
9	31±3
8	32±3
7	33±3
6	34±3
5	35±3
4	35±3
3	36±3
2	34±3
1	35±3
0	39±3
-1	40±3
-2	41±3
-3	42±3
-4	43±3
-5	44±3
-6	45±3
-7	45±3
-8	46±3
-9	47±3
-10	48±3
-11	49±3
-12	50±3
-13	51±3
-14	52±3
-15	53±3
-16	54±3
-17	55±3
-18	55±3
-19	56±3
-20	57±3
-21	58±3
-22	59±3
-23	60±3

Pastabos:

- Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarijų grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
- Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž. E. Sekmokas

