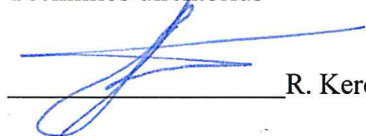


TVIRTINU:

AB „Panevėžio energija“

Technikos direktorius



R. Kerežis

2021 m. vasario mėn. 23 d.

AKCINĖ BENDROVĖ
„PANEVŽIO ENERGIJA“

SUDERINTA:

Pasvalio raj.

Savivaldybės atstovas

Pasvalio rajono savivaldybės
administracijos Viešinio ūkio ir
plėtros skyriaus vedėjas

Vaidotas Kuodis

(parašas)

(Vardas, Pavardė)

2021 m. 08 mėn. 27

Temperatūrinis grafikas Pasvalio katilinės kolektoriuje.

Šildymo sezono

Vid. paros lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid. paros paduodama temperatūra, T1	Vid. paros grįžtama temperatūra, T2
10	65±3	40+2
9	65±3	40+2
8	65±3	40+2
7	65±3	40+2
6	65±3	40+2
5	65±3	40+2
4	65±3	40+2
3	65±3	40+2
2	65±3	41+2
1	65±3	41+2
0	65±3	41+2
-1	65±3	42+2
-2	65±3	42+2
-3	66±3	43+2
-4	67±3	44+2
-5	68±3	45+2
-6	69±3	45+2
-7	70±3	46+2
-8	71±3	47+2
-9	72±3	48+2
-10	73±3	48+2
-11	74±3	49+2
-12	75±3	49+2
-13	76±3	50+2
-14	77±3	50+2
-15	78±3	51+2
-16	79±3	51+2
-17	80±3	52+2
-18	81±3	52+2
-19	82±3	52+2
-20	83±3	52+2
-21	84±3	53+2
-22	85±3	53+2
-23	85±3	53+2
-24	85±3	53+2

Pastabos:

- Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarių grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
- Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
- Šilumos kiekis reikalingas norminei patalpų oro temperatūrai palaikyti, kai lauko oro temperatūra mažiau nei -22 °C, užtikrinamas didinant termofikacinio vandens cirkuliaciją.
- Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž. E. Sekmokas



TVIRTINU:
AB „Panevėžio energija“
Technikos direktorius

AKCINĖ BENDROVĖ
„PANEVĖŽIO ENERGIJA“

SUDERINTA:
Pasvalio raj.
Savivaldybės atstovas

Pasvalio rajono savivaldybės
administracijos Vietinio ūkio ir
plėtros skyriaus vedėjas
Vaidotas Kuodis

R. Kerežis

2021 m. rugpjūčio mėn. 23 d.

(parašas) (Vardas, Pavardė)
2021 m. 08 mėn. 27 d.

Temperatūrinis grafikas Pasvalio m. I temperatūrinės zonos šilumos vartotojams.

Šildymo sezono

Vid. paros lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid. paros paduodama temperatūra, T1	Vid. paros grįžtama temperatūra, T2
10	65±3	40+2
9	65±3	40+2
8	65±3	40+2
7	65±3	40+2
6	65±3	40+2
5	65±3	40+2
4	65±3	40+2
3	65±3	40+2
2	65±3	41+2
1	65±3	41+2
0	65±3	41+2
-1	65±3	42+2
-2	65±3	42+2
-3	66±3	43+2
-4	67±3	44+2
-5	68±3	45+2
-6	69±3	45+2
-7	70±3	46+2
-8	71±3	47+2
-9	72±3	48+2
-10	73±3	48+2
-11	74±3	49+2
-12	75±3	49+2
-13	76±3	50+2
-14	77±3	50+2
-15	78±3	51+2
-16	79±3	51+2
-17	80±3	52+2
-18	81±3	52+2
-19	82±3	52+2
-20	83±3	52+2
-21	84±3	53+2
-22	85±3	53+2
-23	85±3	53+2
-24	85±3	53+2

Pastabos:

- Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarijų grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
- Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
- Šilumos kiekis reikalingas norminei patalpų oro temperatūrai palaikyti, kai lauko oro temperatūra mažiau nei -22 °C, užtikrinamas didinant termofikacinio vandens cirkuliaciją.
- Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž. E. Sekmokas

TVIRTINU:
AB „Panevėžio energija“
Technikos direktorius

AKCINĖ BENDROVĖ
„PANEVŽIO ENERGIJA“

SUDERINTA:
Pasvalio raj.
Savivaldybės atstovas

„Pasvalio rajono savivaldybės
demonstracijos Viešinio ūkio ir
priešties skyriaus vedėjas“
Sigitas Kuodis

2021 m. lipnėčio mėn. 23 d.

(parašas) os (Vardas, Pavardė)
2021 m. os mėn. 27 d.

Temperatūrinis grafikas Pasvalio m. II temperatūrinės zonos šilumos vartotojams.

Šildymo sezono

Vid. paros lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid. paros paduodama temperatūra, T1	Vid. paros grįžtama temperatūra, T2
10	63±3	39+2
9	63±3	39+2
8	63±3	39+2
7	63±3	39+2
6	63±3	39+2
5	63±3	39+2
4	63±3	39+2
3	63±3	39+2
2	63±3	40+2
1	63±3	40+2
0	63±3	40+2
-1	63±3	41+2
-2	63±3	41+2
-3	64±3	42+2
-4	65±3	43+2
-5	66±3	44+2
-6	67±3	44+2
-7	68±3	45+2
-8	69±3	46+2
-9	70±3	47+2
-10	71±3	47+2
-11	72±3	48+2
-12	73±3	48+2
-13	74±3	49+2
-14	75±3	49+2
-15	76±3	50+2
-16	77±3	50+2
-17	78±3	51+2
-18	79±3	51+2
-19	80±3	51+2
-20	81±3	51+2
-21	82±3	52+2
-22	83±3	52+2
-23	83±3	52+2
-24	83±3	52+2

Pastabos:

- Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarių grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
- Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
- Šilumos kiekis reikalingas norminei patalpų oro temperatūrai palaikyti, kai lauko oro temperatūra mažiau nei -22 °C, užtikrinamas didinant termofikacinio vandens cirkuliaciją.
- Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž. E. Sekmokas

TVIRTINU:
AB „Panevėžio energija“
Technikos direktorius

AKCINĖ BENDROVĖ
„PANEVŽIO ENERGIJA“

SUDERINTA:
Pasvalio raj.
Savivaldybės atstovas

Administracijos Viešųjų
reikalų skyriaus ved.
Darius Kuodis

R. Kerežis

2021 m. rugpjūčio mėn. 23 d.

(parašas)

(Vardas, Pavardė)

2021 m. 08 mėn. 27 d.

Temperatūrinis grafikas Pasvalio m. III temperatūrinės zonos šilumos vartotojams.

Šildymo sezono

Vid. paros lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid. paros paduodama temperatūra, T1	Vid. paros grįžtama temperatūra, T2
10	61±3	38+2
9	61±3	38+2
8	61±3	38+2
7	61±3	38+2
6	61±3	38+2
5	61±3	38+2
4	61±3	38+2
3	61±3	38+2
2	61±3	39+2
1	61±3	39+2
0	61±3	39+2
-1	61±3	40+2
-2	61±3	40+2
-3	62±3	41+2
-4	63±3	42+2
-5	64±3	43+2
-6	65±3	43+2
-7	66±3	44+2
-8	67±3	45+2
-9	68±3	46+2
-10	69±3	46+2
-11	70±3	47+2
-12	71±3	47+2
-13	72±3	48+2
-14	73±3	48+2
-15	74±3	49+2
-16	75±3	49+2
-17	76±3	50+2
-18	77±3	50+2
-19	78±3	50+2
-20	79±3	50+2
-21	80±3	51+2
-22	81±3	51+2
-23	81±3	51+2
-24	81±3	51+2

Pastabos:

- Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarių grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
- Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
- Šilumos kiekis reikalingas norminei patalpų oro temperatūrai palaikyti, kai lauko oro temperatūra mažiau nei -22 °C, užtikrinamas didinant termofikacinio vandens cirkuliaciją.
- Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž. E. Sekmokas

TVIRTINU:
AB „Panevėžio energija“
Technikos direktorius

R. Kerežis

2021 m. rugpjūtio mėn. 23 d.

AKCINĖ BENDROVĖ
„PANEVĖŽIO ENERGIJA“

SUDERINTA:
Pasvalio raj.
Savivaldybės atstovas

(parašas)

(Vardas, Pavardė)

2021 m. 08 mėn. 27

Temperatūrinis grafikas Mikoliškio katilinės kolektoriuje.

Šildymo sezono

Vid. paros lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid. paros paduodama temperatūra, T1	Vid. paros grįžtama temperatūra, T2
10	65±3	40+2
9	65±3	40+2
8	65±3	40+2
7	65±3	40+2
6	65±3	40+2
5	65±3	40+2
4	65±3	40+2
3	65±3	40+2
2	65±3	40+2
1	65±3	40+2
0	65±3	40+2
-1	66±3	41+2
-2	67±3	41+2
-3	67±3	42+2
-4	68±3	42+2
-5	69±3	43+2
-6	69±3	43+2
-7	70±3	44+2
-8	71±3	45+2
-9	71±3	46+2
-10	72±3	47+2
-11	73±3	48+2
-12	73±3	49+2
-13	74±3	49+2
-14	75±3	50+2
-15	75±3	50+2
-16	76±3	50+2
-17	77±3	51+2
-18	78±3	51+2
-19	79±3	52+2
-20	80±3	52+2
-21	80±3	52+2
-22	80±3	53+2
-23	80±3	53+2
-24	80±3	53+2

Pastabos:

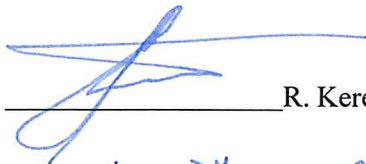
- Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarių grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
- Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
- Šilumos kiekis reikalingas norminei patalpų oro temperatūrai palaikyti, kai lauko oro temperatūra mažiau nei -20 °C, užtikrinamas didinant termofikacinio vandens cirkuliaciją.
- Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.


Atliko: TS inž. E. Sekmokas

TVIRTINU:
AB „Panevėžio energija“
Technikos direktorius

AKCINĖ BENDROVĖ
„PANEVĖŽIO ENERGIJA“

SUDERINTA:
Pasvalio raj.
Savivaldybės atstovas


R. Kerežis


Savivaldybės atstovas

2021 m. lipnyčio mėn. 23 d.

(parašas) 2021 m. 08 (Vardas, Pavardė) mėn. 27 d.

Temperatūrinis grafikas Mikoliškio katilinės šilumos vartotojams.

Šildymo sezono

Vid. paros lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid. paros paduodama temperatūra, T1	Vid. paros grįžtama temperatūra, T2
10	62±3	39+2
9	62±3	39+2
8	62±3	39+2
7	62±3	39+2
6	62±3	39+2
5	62±3	39+2
4	62±3	39+2
3	62±3	39+2
2	62±3	39+2
1	62±3	39+2
0	62±3	39+2
-1	63±3	40+2
-2	64±3	40+2
-3	64±3	41+2
-4	65±3	41+2
-5	66±3	42+2
-6	66±3	42+2
-7	67±3	43+2
-8	68±3	44+2
-9	68±3	45+2
-10	69±3	46+2
-11	70±3	47+2
-12	70±3	48+2
-13	71±3	48+2
-14	72±3	49+2
-15	72±3	49+2
-16	73±3	49+2
-17	74±3	50+2
-18	75±3	50+2
-19	76±3	51+2
-20	77±3	51+2
-21	77±3	51+2
-22	77±3	52+2
-23	77±3	52+2
-24	77±3	52+2

Pastabos:

- Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarių grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
- Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
- Šilumos kiekis reikalingas norminei patalpų oro temperatūrai palaikyti, kai lauko oro temperatūra mažiau nei -20 °C, užtikrinamas didinant termofikacinio vandens cirkuliaciją.
- Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž. E. Sekmokas



TVIRTINU:

AB „Panevėžio energija“

Technikos direktorius


R. Kerežis

2021 m. rugpjūtį mėn. 23 d.

AKCINĖ BENDROVĖ
„PANEVĖŽIO ENERGIJA“

SUDERINTA:

Pasvalio raj.

Savivaldybės atstovas

Administracijos viešinio ūkio ir
plėtros skyriaus vedėjas

Vaidotas Kuodis

(parašas)

2021 m. 08 mėn. 27

(Vardas, Pavardė)

Temperatūrinis grafikas Narteikių katilinės kolektoriuje.

Šildymo sezono

Vid. paros lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid. paros paduodama temperatūra, T1	Vid. paros grįžtama temperatūra, T2
10	62±3	39+2
9	62±3	39+2
8	62±3	39+2
7	62±3	39+2
6	62±3	39+2
5	62±3	39+2
4	62±3	39+2
3	62±3	40+2
2	62±3	40+2
1	62±3	41+2
0	62±3	41+2
-1	62±3	42+2
-2	62±3	42+2
-3	62±3	43+2
-4	62±3	43+2
-5	62±3	44+2
-6	62±3	44+2
-7	62±3	45+2
-8	62±3	45+2
-9	63±3	46+2
-10	64±3	47+2
-11	65±3	47+2
-12	66±3	48+2
-13	67±3	48+2
-14	68±3	49+2
-15	70±3	49+2
-16	71±3	50+2
-17	73±3	50+2
-18	74±3	50+2
-19	76±3	51+2
-20	77±3	51+2
-21	78±3	52+2
-22	79±3	52+2
-23	80±3	52+2
-24	80±3	52+2

Pastabos:

- Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarijų grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
- Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
- Šilumos kiekis reikalingas norminei patalpų oro temperatūrai palaikyti, kai lauko oro temperatūra mažiau nei -23 °C, užtikrinamas didinant termofikacinio vandens cirkuliaciją.
- Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž. E. Sekmokas



TVIRTINU:
AB „Panevėžio energija“
Technikos direktorius

AKCINĖ BENDROVĖ
„PANEVŽIO ENERGIJA“

SUDERINTA:
Pasvalio raj.
Savivaldybės atstovas

Pasvalio rajono savivaldybės
administracijos Viešinio ūkio ir
plėtros skyriaus vedėjas
Vaidotas Kuodis

R. Kerežis

2021 m. rugpjūčio mėn. 23 d.

(parašas) (Vardas, Pavardė)
2021 m. 08 mėn. 27 c

Temperatūrinis grafikas Narteikių katilinės šilumos vartotojams.

Šildymo sezono

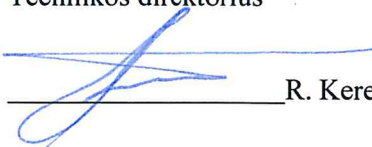
Vid. paros lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid. paros paduodama temperatūra, T1	Vid. paros grįžtama temperatūra, T2
10	59±3	38+2
9	59±3	38+2
8	59±3	38+2
7	59±3	38+2
6	59±3	38+2
5	59±3	38+2
4	59±3	38+2
3	59±3	39+2
2	59±3	39+2
1	59±3	40+2
0	59±3	40+2
-1	59±3	41+2
-2	59±3	41+2
-3	59±3	42+2
-4	59±3	42+2
-5	59±3	43+2
-6	59±3	43+2
-7	59±3	47+2
-8	59±3	47+2
-9	60±3	48+2
-10	61±3	49+2
-11	62±3	49+2
-12	63±3	47+2
-13	64±3	47+2
-14	65±3	48+2
-15	67±3	48+2
-16	68±3	49+2
-17	70±3	49+2
-18	71±3	49+2
-19	73±3	50+2
-20	74±3	50+2
-21	75±3	51+2
-22	76±3	51+2
-23	77±3	51+2
-24	77±3	51+2

Pastabos:

- Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarių grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
- Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
- Šilumos kiekis reikalingas norminei patalpų oro temperatūrai palaikyti, kai lauko oro temperatūra mažiau nei -23 °C, užtikrinamas didinant termofikacinio vandens cirkuliaciją.
- Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž. E. Sekmokas


TVIRTINU:
AB „Panevėžio energija“
Technikos direktorius

 R. Kerežis

2021 m. lipnyd mėn. 23 d.

AKCINĖ BENDROVĖ
„PANEVĖŽIO ENERGIJA“

SUDERINTA:
Pasvalio raj.
Savivaldybės atstovas

Pasvalio rajono savivaldybės
administracijos Viešinio ūkio ir
plėtros skyriaus vedėjas

Vaidotas Kuodis

(parašas) (Vardas, Pavardė)
2021 m. 08 mėn. 24

Temperatūrinis grafikas Joniškėlio katilinės kolektoriuje.

Šildymo sezono

Vid. paros lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid. paros paduodama temperatūra, T1	Vid. paros grįžtama temperatūra, T2
10	62±3	39+2
9	62±3	39+2
8	62±3	39+2
7	62±3	39+2
6	62±3	40+2
5	62±3	40+2
4	62±3	40+2
3	62±3	41+2
2	62±3	41+2
1	62±3	42+2
0	62±3	42+2
-1	62±3	43+2
-2	62±3	43+2
-3	62±3	44+2
-4	62±3	44+2
-5	62±3	45+2
-6	62±3	46+2
-7	62±3	46+2
-8	62±3	47+2
-9	62±3	47+2
-10	62±3	48+2
-11	63±3	49+2
-12	64±3	49+2
-13	65±3	49+2
-14	66±3	50+2
-15	67±3	50+2
-16	69±3	51+2
-17	70±3	51+2
-18	72±3	51+2
-19	73±3	52+2
-20	74±3	52+2
-21	75±3	52+2
-22	75±3	53+2
-23	75±3	53+2
-24	75±3	53+2

Pastabos:

- Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarių grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
- Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
- Šilumos kiekis reikalingas norminei patalpų oro temperatūrai palaikyti, kai lauko oro temperatūra mažiau nei -21 °C, užtikrinamas didinant termofikacinio vandens cirkuliaciją.
- Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž. E. Sekmokas



TVIRTINU:
AB „Panevėžio energija“
Technikos direktorius

AKCINĖ BENDROVĖ
„PANEVŽIO ENERGIJA“

SUDERINTA:
Pasvalio raj.
Savivaldybės atstovas

Pasvalio raj. savivaldybės
administracijos Viešinio ūkio ir
plėtros skyriaus vedėjas

Vaidotas Kuodis

R. Kerežis

2021 m. rugpjūčio mėn. 23 d.

(parašas) (Vardas, Pavardė)
2021 m. 08 mėn. 27 d.

Temperatūrinis grafikas Joniškėlio katilinės šilumos vartotojams.

Šildymo sezono

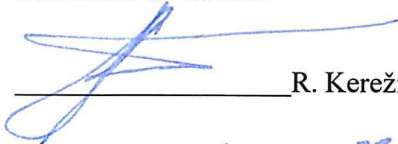
Vid. paros lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid. paros paduodama temperatūra, T1	Vid. paros grįžtama temperatūra, T2
10	59±3	38+2
9	59±3	38+2
8	59±3	38+2
7	59±3	38+2
6	59±3	39+2
5	59±3	39+2
4	59±3	39+2
3	59±3	40+2
2	59±3	40+2
1	59±3	41+2
0	59±3	41+2
-1	59±3	42+2
-2	59±3	42+2
-3	59±3	43+2
-4	59±3	43+2
-5	59±3	44+2
-6	59±3	45+2
-7	59±3	45+2
-8	59±3	46+2
-9	59±3	46+2
-10	59±3	47+2
-11	60±3	48+2
-12	61±3	48+2
-13	62±3	48+2
-14	63±3	49+2
-15	64±3	49+2
-16	66±3	50+2
-17	67±3	50+2
-18	69±3	50+2
-19	70±3	51+2
-20	71±3	51+2
-21	72±3	51+2
-22	73±3	52+2
-23	73±3	52+2
-24	73±3	52+2

Pastabos:

- Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarių grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
- Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
- Šilumos kiekis reikalingas norminei patalpų oro temperatūrai palaikyti, kai lauko oro temperatūra mažiau nei -21 °C, užtikrinamas didinant termofikacinio vandens cirkuliaciją.
- Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž. E. Sekmokas


TVIRTINU:
AB „Panevėžio energija“
Technikos direktorius


R. Kerežis

2021 m. augusto mėn. 25 d.

AKCINĖ BENDROVĖ
„PANEVŽIO ENERGIJA“

SUDERINTA:
Pasvalio raj.
Savivaldybės atstovas


Pasvalio rajono savivaldybės
administracijos Viešinio ūkio ir
plėtros skyriaus vedėjas
Vaidotas Kuonis

(parašas) 2021 m. 08 mėn. 27 (Vardas, Pavardė)

Temperatūrinis grafikas Joniškėlio mokyklos katilinės kolektoriuje.

Šildymo sezono

Vid. paros lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid. paros paduodama temperatūra, T1	Vid. paros grįžtama temperatūra, T2
10	60±3	38+2
9	60±3	38+2
8	60±3	38+2
7	60±3	39+2
6	60±3	39+2
5	60±3	40+2
4	60±3	40+2
3	60±3	41+2
2	60±3	41+2
1	60±3	42+2
0	60±3	43+2
-1	60±3	44+2
-2	60±3	44+2
-3	60±3	45+2
-4	60±3	46+2
-5	60±3	46+2
-6	60±3	46+2
-7	60±3	47+2
-8	61±3	48+2
-9	62±3	49+2
-10	63±3	50+2
-11	64±3	50+2
-12	65±3	50+2
-13	66±3	51+2
-14	67±3	51+2
-15	68±3	52+2
-16	69±3	52+2
-17	70±3	52+2
-18	70±3	53+2
-19	70±3	53+2
-20	70±3	53+2
-21	70±3	54+2
-22	70±3	54+2
-23	70±3	54+2
-24	70±3	54+2

Pastabos:

- Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarių grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
- Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
- Šilumos kiekis reikalingas norminei patalpų oro temperatūrai palaikyti, kai lauko oro temperatūra mažiau nei -17 °C, užtikrinamas didinant termofikacinio vandens cirkuliaciją.
- Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž. E. Sekmokas



TVIRTINU:
AB „Panevėžio energija“
Technikos direktorius

AKCINĖ BENDROVĖ
„PANEVĖŽIO ENERGIJA“

SUDERINTA:
Pasvalio raj.
Savivaldybės atstovas

Pasvalio rajono savivaldybės
administracijos Viešinio ūkio ir
plėtros skyriaus vedėjas


R. Kerežis

2021 m. rugpjūčio mėn. 23 d.

(parašas)  (Vardas, Pavardė) 08
2021 m. 08 mėn. 27 d.

Temperatūrinis grafikas Joniškėlio mokyklos katilinės šilumos vartotojams.

Šildymo sezono

Vid. paros lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid. paros paduodama temperatūra, T1	Vid. paros grįžtama temperatūra, T2
10	58±3	37+2
9	58±3	37+2
8	58±3	37+2
7	58±3	38+2
6	58±3	38+2
5	58±3	39+2
4	58±3	39+2
3	58±3	40+2
2	58±3	40+2
1	58±3	41+2
0	58±3	42+2
-1	58±3	43+2
-2	58±3	43+2
-3	58±3	44+2
-4	58±3	45+2
-5	58±3	45+2
-6	58±3	45+2
-7	58±3	46+2
-8	59±3	47+2
-9	60±3	48+2
-10	61±3	49+2
-11	62±3	49+2
-12	63±3	49+2
-13	64±3	50+2
-14	65±3	50+2
-15	66±3	51+2
-16	67±3	51+2
-17	68±3	51+2
-18	68±3	52+2
-19	68±3	52+2
-20	68±3	52+2
-21	68±3	53+2
-22	68±3	53+2
-23	68±3	53+2
-24	68±3	53+2

Pastabos:

- Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarių grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
- Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
- Šilumos kiekis reikalingas norminei patalpų oro temperatūrai palaikyti, kai lauko oro temperatūra mažiau nei -17 °C, užtikrinamas didinant termofikacinio vandens cirkuliaciją.
- Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž. E. Sekmokas

