

TVIRTINU:
AB „Panevėžio energija“
Technikos direktorius

AKCINĖ BENDROVĖ
„PANEVŽIO ENERGIJA“

SUDERINTA:

Rokiškio raj.

Savivaldybės atstovas

Rokiškio rajono savivaldybės
administracijos direktorius

Andrius Burnickas

R. Kerežis

(parašas)

(Vardas, Pavardė)

2021 m. 09 mėn. 03 d.

2021 m. rugpjūčio mėn. 26 d.

Temperatūrinis grafikas Rokiškio m. katilinės kolektoriuje.

Šildymo sezono

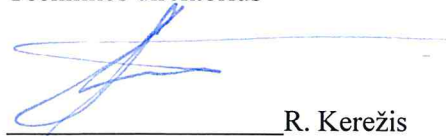
Vid. paros lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid. paros paduodama temperatūra, T1	Vid. paros grįžtama temperatūra, T2
10	65±3	39+2
9	65±3	39+2
8	65±3	39+2
7	65±3	39+2
6	65±3	39+2
5	65±3	39+2
4	65±3	39+2
3	65±3	39+2
2	65±3	39+2
1	65±3	39+2
0	66±3	40+2
-1	67±3	41+2
-2	68±3	42+2
-3	70±3	43+2
-4	72±3	43+2
-5	73±3	44+2
-6	74±3	44+2
-7	75±3	45+2
-8	77±3	46+2
-9	78±3	46+2
-10	79±3	47+2
-11	80±3	47+2
-12	81±3	48+2
-13	82±3	48+2
-14	83±3	49+2
-15	84±3	49+2
-16	85±3	50+2
-17	85±3	50+2
-18	85±3	51+2
-19	85±3	51+2
-20	85±3	52+2
-21	85±3	53+2
-22	85±3	53+2
-23	85±3	54+2
-24	85±3	54+2
-25	85±3	54+2
-26	85±3	54+2

Pastabos:

- Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarių grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
- Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
- Šilumos kiekis reikalingas norminei patalpų oro temperatūrai palaikyti, kai lauko oro temperatūra mažiau nei -16 °C, užtikrinamas didinant termofikacinio vandens cirkuliaciją.
- Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

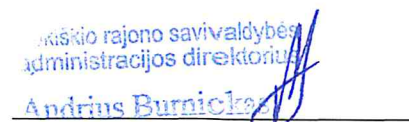
Atliko: TS inž. E. Sekmokas

TVIRTINU:
AB „Panevėžio energija“
Technikos direktorius


R. Kerežis

AKCINĖ BENDROVĖ
„PANEVĖŽIO ENERGIJA“

SUDERINTA:
Rokiškio raj.
Savivaldybės atstovas

Rokiškio rajono savivaldybės
administracijos direktorius

Andrius Burnickas

2021 m. lapkričio mėn. 26 d.

(parašas) (Vardas, Pavardė)
2021 m. 02 mėn. 02 d.

Temperatūrinis grafikas Rokiškio m. I temperatūrinės zonos šilumos vartotojams.

Šildymo sezono

Vid. paros lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid. paros paduodama temperatūra, T1	Vid. paros grįžtama temperatūra, T2
10	65±3	39+2
9	65±3	39+2
8	65±3	39+2
7	65±3	39+2
6	65±3	39+2
5	65±3	39+2
4	65±3	39+2
3	65±3	39+2
2	65±3	39+2
1	65±3	39+2
0	66±3	40+2
-1	67±3	41+2
-2	68±3	42+2
-3	70±3	43+2
-4	72±3	43+2
-5	73±3	44+2
-6	74±3	44+2
-7	75±3	45+2
-8	77±3	46+2
-9	78±3	46+2
-10	79±3	47+2
-11	80±3	47+2
-12	81±3	48+2
-13	82±3	48+2
-14	83±3	49+2
-15	84±3	49+2
-16	85±3	50+2
-17	85±3	50+2
-18	85±3	51+2
-19	85±3	51+2
-20	85±3	52+2
-21	85±3	53+2
-22	85±3	53+2
-23	85±3	54+2
-24	85±3	54+2
-25	85±3	54+2
-26	85±3	54+2

Pastabos:

- Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarių grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
- Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
- Šilumos kiekis reikalingas norminei patalpų oro temperatūrai palaikyti, kai lauko oro temperatūra mažiau nei -16 °C, užtikrinamas didinant termofikacinio vandens cirkuliaciją.
- Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž. E. Sekmokas



TVIRTINU:
AB „Panevėžio energija“
Technikos direktorius

AKCINĖ BENDROVĖ
„PANEVŽIO ENERGIJA“

SUDERINTA:
Rokiškio raj.
Savivaldybės atstovas

Rokiškio rajono savivaldybės
administracijos direktorius

Andrius Burničius

R. Kerežis

2021 m. rugpjūčio mėn. 26 d.

(parašas)

2021 m. 09

(Vardas, Pavardė)

mėn. 03 d.

Temperatūrinis grafikas Rokiškio m. II temperatūrinės zonos šilumos vartotojams.

Šildymo sezono

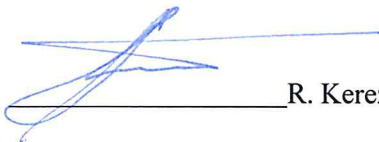
Vid. paros lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid. paros paduodama temperatūra, T1	Vid. paros grįžtama temperatūra, T2
10	63±3	38+2
9	63±3	38+2
8	63±3	38+2
7	63±3	38+2
6	63±3	38+2
5	63±3	38+2
4	63±3	38+2
3	63±3	38+2
2	63±3	38+2
1	63±3	38+2
0	64±3	39+2
-1	65±3	40+2
-2	66±3	41+2
-3	68±3	42+2
-4	70±3	42+2
-5	71±3	43+2
-6	72±3	43+2
-7	73±3	44+2
-8	75±3	45+2
-9	76±3	45+2
-10	77±3	46+2
-11	78±3	46+2
-12	79±3	47+2
-13	80±3	47+2
-14	81±3	48+2
-15	82±3	48+2
-16	83±3	49+2
-17	83±3	49+2
-18	83±3	50+2
-19	83±3	50+2
-20	83±3	51+2
-21	83±3	52+2
-22	83±3	52+2
-23	83±3	53+2
-24	83±3	53+2
-25	83±3	53+2
-26	83±3	53+2

Pastabos:

- Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarių grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
- Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
- Šilumos kiekis reikalingas norminei patalpų oro temperatūrai palaikyti, kai lauko oro temperatūra mažiau nei -16 °C, užtikrinamas didinant termofikacinio vandens cirkuliaciją.
- Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž. E. Sekmokas

TVIRTINU:
AB „Panevėžio energija“
Technikos direktorius


R. Kerežis

AKCINĖ BENDROVĖ
„PANEVĖŽIO ENERGIJA“

SUDERINTA:
Rokiškio raj.
Savivaldybės atstovas

Rokiškio rajono savivaldybės
administracijos direktorius

Andrius Burnickas

2021 m. lapkričio mėn. 26 d.

(parašas) (Vardas, Pavardė)
2021 m. 09 mėn. 07 d.

Temperatūrinis grafikas Rokiškio m. III temperatūrinės zonos šilumos vartotojams.

Šildymo sezono

Vid. paros lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid. paros paduodama temperatūra, T1	Vid. paros grįžtama temperatūra, T2
10	61±3	37+2
9	61±3	37+2
8	61±3	37+2
7	61±3	37+2
6	61±3	37+2
5	61±3	37+2
4	61±3	37+2
3	61±3	37+2
2	61±3	37+2
1	61±3	37+2
0	62±3	38+2
-1	63±3	39+2
-2	64±3	40+2
-3	66±3	41+2
-4	68±3	41+2
-5	69±3	42+2
-6	70±3	42+2
-7	71±3	43+2
-8	73±3	44+2
-9	74±3	44+2
-10	75±3	45+2
-11	76±3	45+2
-12	77±3	46+2
-13	78±3	46+2
-14	79±3	47+2
-15	80±3	47+2
-16	81±3	48+2
-17	81±3	48+2
-18	81±3	49+2
-19	81±3	49+2
-20	81±3	50+2
-21	81±3	51+2
-22	81±3	51+2
-23	81±3	52+2
-24	81±3	52+2
-25	81±3	52+2
-26	81±3	52+2

Pastabos:

- Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarių grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
- Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
- Šilumos kiekis reikalingas norminei patalpų oro temperatūrai palaikyti, kai lauko oro temperatūra mažiau nei -16 °C, užtikrinamas didinant termofikacinio vandens cirkuliaciją.
- Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

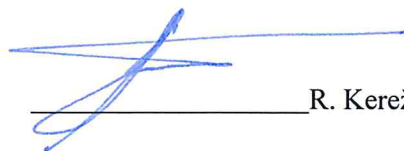
Atliko: TS inž. E. Sekmokas



TVIRTINU:
AB „Panevėžio energija“
Technikos direktorius

AKCINĖ BENDROVĖ
„PANEVŽIO ENERGIJA“

SUDERINTA:
Rokiškio raj.
Savivaldybės atstovas


R. Kerežis


Rokiškio raj. savivaldybės
administracijos direktorius

2021 m. rugpjūtis mėn. 26 d.

(parašas) (Vardas, Pavardė)
2021 m. 09 mėn. 03 d.

Temperatūrinis grafikas Bajorų katilinės šilumos vartotojams.

Šildymo sezono

Vid. paros lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid. paros paduodama temperatūra, T1	Vid. paros grįžtama temperatūra, T2
10	62±3	38+2
9	62±3	38+2
8	62±3	38+2
7	62±3	38+2
6	62±3	38+2
5	62±3	38+2
4	62±3	38+2
3	62±3	38+2
2	62±3	38+2
1	62±3	38+2
0	62±3	39+2
-1	63±3	40+2
-2	63±3	41+2
-3	64±3	41+2
-4	65±3	42+2
-5	66±3	43+2
-6	67±3	44+2
-7	68±3	45+2
-8	69±3	45+2
-9	70±3	46+2
-10	71±3	47+2
-11	72±3	48+2
-12	73±3	49+2
-13	74±3	50+2
-14	75±3	51+2
-15	76±3	51+2
-16	77±3	52+2
-17	77±3	52+2
-18	77±3	53+2
-19	77±3	53+2
-20	77±3	54+2
-21	77±3	54+2
-22	77±3	55+2
-23	77±3	55+2
-24	77±3	56+2
-25	77±3	56+2
-26	77±3	56+2

Pastabos:

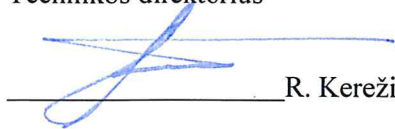
- Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarių grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
- Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
- Šilumos kiekis reikalingas norminei patalpų oro temperatūrai palaikyti, kai lauko oro temperatūra mažiau nei -16 °C, užtikrinamas didinant termofikacinio vandens cirkuliaciją.
- Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž. E. Sekmokas



TVIRTINU:

AB „Panevėžio energija“
Technikos direktorius



R. Kerežis

AKCINĖ BENDROVĖ
„PANEVŽIO ENERGIJA“

SUDERINTA:

Rokiškio raj.
Savivaldybės atstovas

Rokiškio rajono savivaldybės
administracijos direktorius


Andrius Burnička

(parašas)

(Vardas, Pavardė)

2021 m. rugpjūčio mėn. 26 d.

2021 m. 09 mėn. 03 d.

Temperatūrinis grafikas Bajorų katilinės kolektoriuje.

Šildymo sezono

Vid. paros lauko oro temperatūra, °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid. paros paduodama temperatūra, T1	Vid. paros grįžtama temperatūra, T2
10	65±3	39+2
9	65±3	39+2
8	65±3	39+2
7	65±3	39+2
6	65±3	39+2
5	65±3	39+2
4	65±3	39+2
3	65±3	39+2
2	65±3	39+2
1	65±3	39+2
0	65±3	40+2
-1	66±3	41+2
-2	66±3	42+2
-3	67±3	42+2
-4	68±3	43+2
-5	69±3	44+2
-6	70±3	45+2
-7	71±3	46+2
-8	72±3	46+2
-9	73±3	47+2
-10	74±3	48+2
-11	75±3	49+2
-12	76±3	50+2
-13	77±3	51+2
-14	78±3	52+2
-15	79±3	52+2
-16	80±3	53+2
-17	80±3	53+2
-18	80±3	54+2
-19	80±3	54+2
-20	80±3	55+2
-21	80±3	55+2
-22	80±3	56+2
-23	80±3	56+2
-24	80±3	57+2
-25	80±3	57+2
-26	80±3	57+2

Pastabos:

- Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarių grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
- Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
- Šilumos kiekis reikalingas norminei patalpų oro temperatūrai palaikyti, kai lauko oro temperatūra mažiau nei -16 °C, užtikrinamas didinant termofikacinio vandens cirkuliaciją.
- Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž. E. Sekmokas

